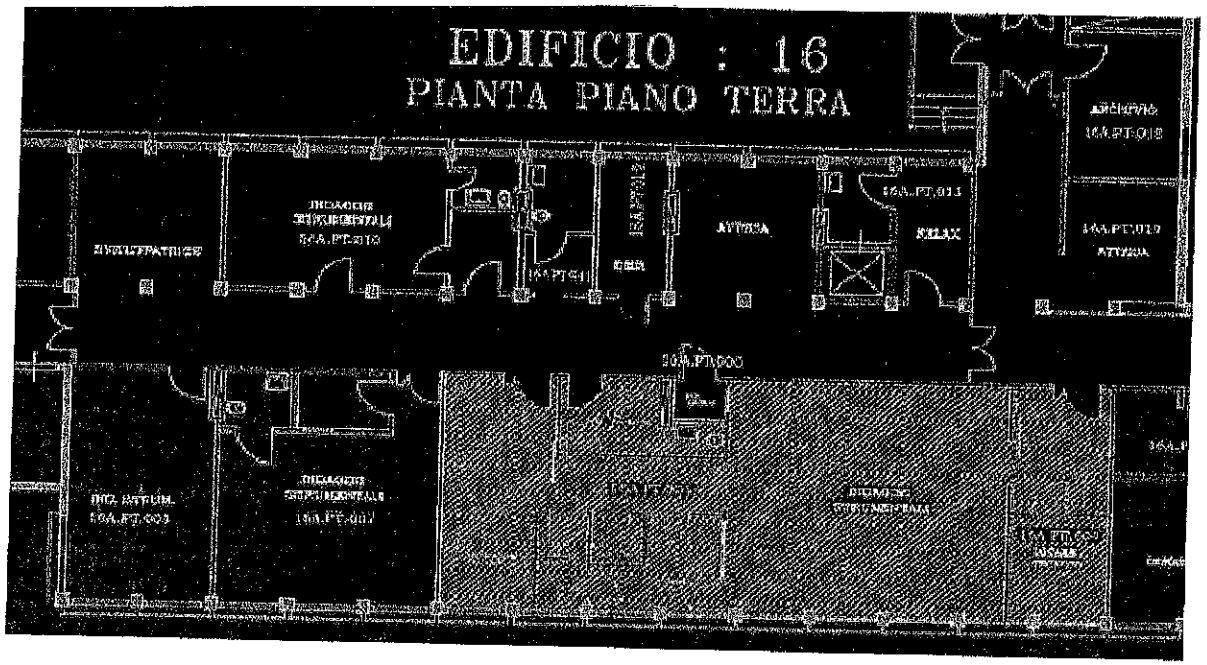

EDIFICIO	DIFFUSORE	DIFFUSORI	SEZIONE SINGOLA	VELOCITA' ARIA	CONVERSIONE	TOTALE	VOLUME AMBIENTE	RICAMBI	DATA
		n°	mq	m/sec	m/sec a m/h	mc/h	mc	ric/h	
16 sala esami	imbuto con sezione campione 0,015mq	6	0,015	1,54	3.600	498,96	140	3,6	20/09/2017
	RIPRESA	2	0,015	5,10	3.600	550,80	140	3,9	
16 sala comandi	imbuto con sezione campione 0,015mq	2	0,015	1,80	3.600	194,40	38	5,1	20/09/2017
	RIPRESA	2	0,015	1,06	3.600	114,05	38	3,0	